

Применение Lineator

Применение на станции водоочистки (питание от трансформатора)

БЕЗ LINEATOR		с Lineator	
к-т гарм. иск-ий напряжения	к-т гарм. искажений тока	к-т гарм. иск-ий напр-ия	к-т гарм. иск-ий тока
6.2%	19%	2.6%	2.7%




Проблемы до установки фильтра

- Взорвавшиеся конденсаторы батареи для повышения коэффициента мощности на нерегулируемом двигателе
- Коэффициент искажения кривой напряжения превышает спецификацию (5% максимум)

После установки

- Снижает высокочастотные помехи

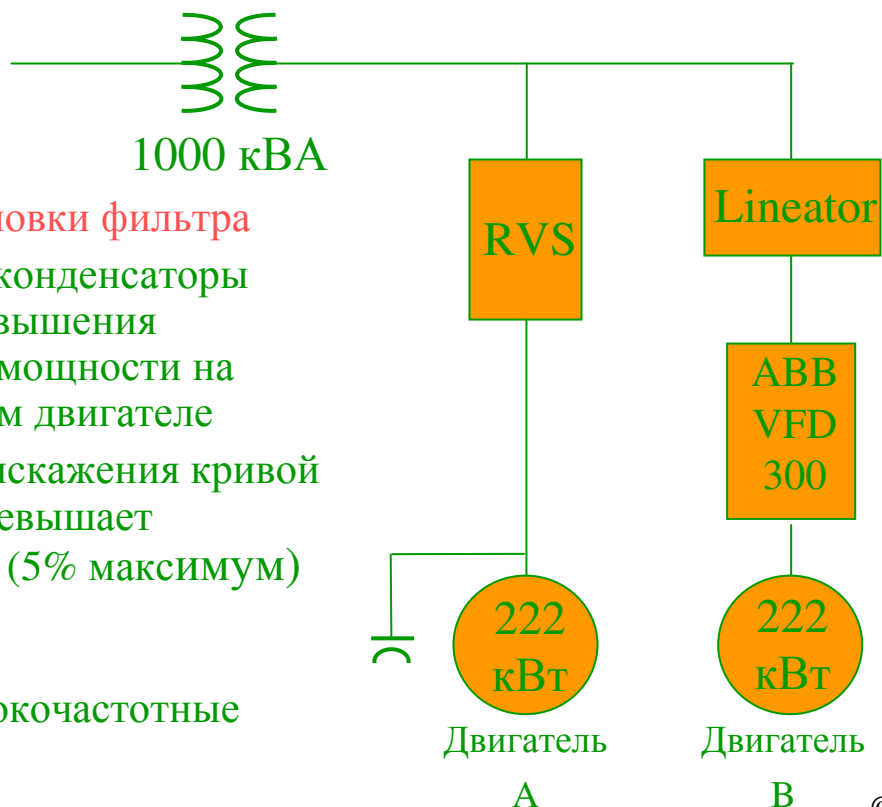

Применение Lineator

Применение на станции водоочистки (питание от генератора)

БЕЗ LINEATOR		С Lineator	
к-т гарм. иск-ий напр-ия	к-т гарм. иск-ий тока	к-т гарм. иск-ий напр-ия	к-т гарм. иск-ий тока
8.1%	14%	2.8%	2.3%

